


Einheit	Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DS	max	Summe
T max	°C	9,8	7,9	8,8	11,2	11,6	13,2	11,8	8,8	10,7	9,4	14,1	17,4	17,1	12,9	13,3	10,7	9,3	9,2	6,3	7,2	4,1	4,0	8,9	11,1	14,1	16,0	15,1	16,5	15,3	15,4	15,3	11,5		
T min	°C	5,4	1,9	0,4	2,2	2,2	2,5	3,2	1,6	1,1	3,2	1,9	0,4	2,1	1,8	-0,8	0,8	7,1	1,3	-0,7	-2,5	0,4	0,3	1,2	4,4	2,8	3,2	3,9	2,7	3,9	0,7	2,3	2,0		
T mittel	°C	7,5	5,1	3,9	6,3	6,7	8,2	7,9	5,4	6,1	5,6	7,3	8,2	9,5	7,3	5,6	6,7	8,3	6,4	2,4	2,1	2,1	1,9	4,7	7,9	9,2	9,9	9,9	9,8	8,8	7,7	9,6	6,7		
T min 5 cm	°C	3,3	-1,7	-2,2	0,6	0,0	0,6	-1,1	-2,2	-2,2	0,6	-1,1	-2,2	-0,6	-1,1	-2,8	-2,2	6,1	0,0	-3,3	-4,4	-3,3	0,6	1,1	4,4	-1,1	-0,6	-0,6	0,6	-0,6	-0,6	-0,5			
T Boden 20 cm	°C	6,2	5,9	5,3	5,5	5,8	5,6	6,3	6,1	5,6	5,9	6,1	6,2	6,8	7,2	6,7	6,6	6,8	7,0	6,0	5,7	5,6	5,2	5,0	5,7	6,1	6,6	6,7	7,2	7,5	7,8	7,8	6,3		
NS	mm	6,9	7,6	7,1	0,0	7,9	0,5	2,0	0,3	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	3,8	0,0	0,8	1,0	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0		69,1		
RI max	mm/h	7,1	5,6	5,6	0,0	56,6	0,0	38,6	0,3	2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	25,9	0,0	0,0	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0		56,6		
Verdunstung	mm	1,2	1,5	0,5	2,5	1,4	3,3	1,5	0,7	1,4	1,2	3,2	3,3	2,8	3,3	2,7	3,6	0,8	1,3	2,2	1,7	0,6	0,3	1,5	0,3	3,2	3,0	4,0	2,7	2,5	3,0		67,7		
Bodenfeuchte	cb	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8,4	9	
Baro	hPa	986	1009	996	1022	1011	1020	1001	1017	1025	1036	1034	1028	1025	1035	1030	1024	1015	1000	990	999	1008	1002	1008	1011	1021	1025	1021	1016	1011	1013	1019	1014,8		
LF max	% rel.	92	90	97	96	95	95	97	99	95	92	92	98	98	91	97	97	91	92	95	97	94	97	96	96	83	84	72	87	93	100	92	93,2		
LF min	% rel.	68	59	81	61	56	44	69	71	59	59	56	47	50	39	53	60	76	62	44	57	76	91	52	58	45	36	31	32	43	48	40	55,6		
Taupunkt max	°C	7,2	3,6	7,3	5,7	6,3	5,0	7,8	5,0	5,4	3,9	6,7	7,8	9,4	6,0	5,7	5,1	7,8	7,4	0,2	2,1	2,2	3,3	4,1	5,1	3,9	3,9	2,2	4,4	6,7	7,8	6,1	5,3		
Taupunkt min	°C	1,7	-0,3	-0,9	1,3	1,4	0,3	2,8	1,1	0,1	0,6	0,6	0,0	1,7	-2,2	-1,3	-0,1	3,6	-1,8	-5,4	-3,0	-2,8	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-2,8	-1,1	1,1	0,6	0,0	-0,2			
Sonne	Stunden	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	5,5	11,9	170,3	
Wind max	km/h	61,2	61,2	38,6	29,0	51,5	57,9	64,4	30,6	40,2	35,4	27,4	20,9	19,3	20,9	16,1	41,8	49,9	72,4	40,2	40,2	30,6	30,6	40,2	35,4	46,7	32,2	38,6	27,4	57,9	27,4	32,2	39,3		
Wind mittel	km/h	22,5	20,9	6,3	4,3	10,0	17,9	12,1	6,3	7,6	6,6	5,0	1,6	2,1	2,3	0,8	8,4	17,9	26,4	12,1	4,2	10,1	8,4	8,4	5,8	6,1	2,6	2,4	1,6	5,1	8,2	26,4			
dom. WR		W	W	S	S	S	S	W	S	W	W	W	S	N	N	W	W	W	W	W	N	N	N	N	N	O	O	O	O	N	N	N			
Schneehöhe	cm																																	2	



Klimatogramm März 2007

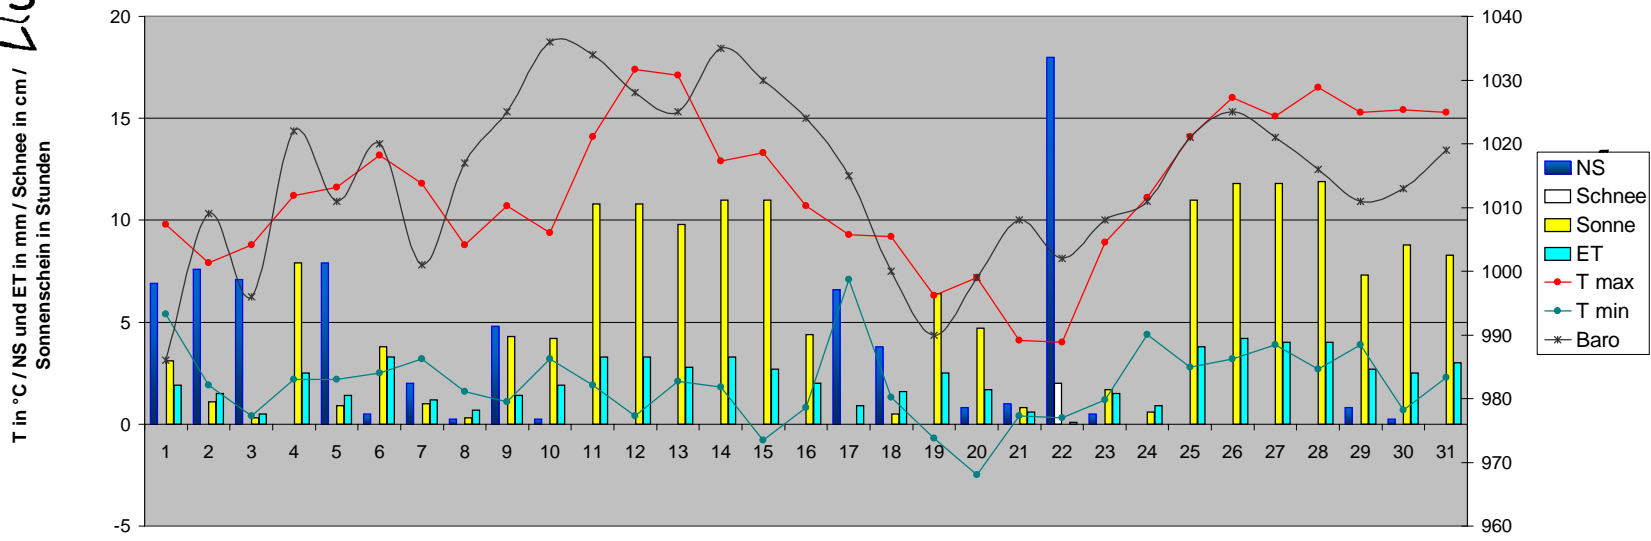

Allgemeine Messwerte	max		min		DS / Summe 2007		langjähriger Mittelwert	Abw vom Mittelwert	% des Sols	DS / Summe 2006		Abweichung vom Vorjahr
	max	min	max	min	max	min				max	min	
T max in °C	17,4	4	11,5	6,7	4,1	2,6			5,1	1,6	5,1	
T min in °C	7,1	-2,5	2,0						-1,9			
Boden-T20cm Tiefe in °C	7,8	5	6,3									
Bodenfeuchte in cb	9	8	8,4									
Luftdruck in hPa	1036	986	1014,8		1015,1	-0,3			1010,9		3,8	
Niederschlag in mm	18,0	0,0	69,1		46,7	22,4	148		62,8		6,3	
Verdunstung in mm	4,2	0,1	07,7		4,5	24,7	157		44,7		23,0	
Sonne in h	11,9	11,9	11,9		11,9	11,9	11,9		11,9		11,9	
rel. Luftfeuchtigkeit in %	100	31	74,4		76	-2			81		-6,1	
Taupunkt in °C	9,4	-5,4	2,6		2,5	0,1			-1,3		3,8	
max. Tagesböen in km/h	72	16	39,3						31,9		7,4	

Temperatur	2007	MW	Abw.	2006	Abw.
heiße Tage (>30°)	0	0	0	0	0
Sommertage (>25°)	0	0	0	0	0
Frosttage (<0°)	3	12	-9	23	-20
Eistage (max <0°)	0	1	-1	1	-1
Tage mit Bodenfrost	22	17	5	24	-2

Sonne	2007	MW	Abw.	2006	Abweichung vom Vorjahr
astronomisch mögliche SSD in h	367				
mittlere Bewölkung in %	53,6	71,4	-17,8	63	-8,9
bedeckte Tage (100% Bewölkung)	2	7	-5	3	-1
Tage ohne Sonne in Folge	2	2	0	2	0
sonnige Tage (<20 % Bewölkung)	9	2	7	4	5

Niederschlag / LF	2007	MW	Abw.	2006	Abw.
Bilanz NS-Verdunstung in mm	1	4	-2	18	-17
Tage mit Gewitter	1	1	0	1	0
Tage mit > 1 cm Schnee	1	4	-3	13	-12
Tage mit > 0,2 mm NS	17	13	4	15	2
Tage mit > 1 mm NS	10	11	-1	10	0
Tage mit > 10 mm NS	1	1	0	2	-1
Tage mit Starkregen (RI >10 mm/h)	3	1	2	1	2
Tage mit Nebel	1	3	-2	5	-4

Wind	2007	MW	Abw.	2006	Abw.
windstille Tage (max <12 km/h)	0	1	-1	1	-1
windschwache Tage (max <19km/h)	1	4	-3	5	-4
Starkwindtage (max >49 km/h)	8	7	1	6	2
Tage mit Sturm (max >72 km/h)	1	0	1	0	1
Tage mit Orkan (max >114 km/h)	0	0	0	0	0
Tage mit dom. WR Nord in %	32	19	13	32	0
Tage mit dom. WR Ost in %	13	29	-16	0	13
Tage mit dom. WR Süd in %	23	10	13	19	3
Tage mit dom. WR West in %	32	42	-10	48	-16

Abkürzungen:	
Abw	Abweichung
Baro	Luftdruck
°C	Grad Celsius
cb	Zentibar (0-200)
dom.	dominant
DS	Durchschnitt
ET	Verdunstung
ges.	gesamt
h	Stunde
hPa	Hektopaskal
LF	Luftfeuchtigkeit
max	Maximum
min	Minimum
MW	Mittelwert
NS	Niederschlag
RI	Regenintensität
SSD	Sonnenscheindauer
T	Temperatur
WR	Windrichtung